

ПАСПОРТ

**Клапан чугунный запорный
фланцевый
15кч19п**

Производитель: HEBEI CENTRAL PLUMBING INDUSTRIES CO., LTD., 701-705, NO.486 WEST HEPING ROAD, SJZ, HEBEI, CHINA

1 Назначение и область применения


- 1.1 Клапан чугунный запорный фланцевый т/ф 15кч19п предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства, а также для периодического включения или отключения части трубопровода.

2 Технические данные

Условный проход Ду, мм	25	32	40	50
Давление условное Ру, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16)			
Рабочая среда	вода, пар			
Температура рабочей среды, °C	до +225			
Температура окружающей среды, °C	от -30 до +50			
Масса, кг, не более	1,9	2,9	3,9	5,5
Установочное положение	любое			
Присоединение к трубопроводу	фланцевое			

Материалы основных деталей

Наименование деталей	Марка материала
Корпус, крышка	Чугун (GG18)
Шпindel	Сталь
Золотник	Чугун (GG18)
Уплотнительные поверхности затвора	PTFE
Маховик	Чугун (GG18) с цинковым покрытием

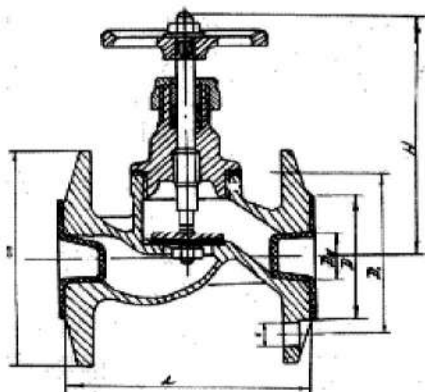

2.1 Основные габаритные и присоединительные размеры (мм):

DN	D	D1	a	d	L	H	Число отв.
25	68	85	112	14	120	110	4
32	78	100	135	18	140	120	
40	88	110	145	18	170	130	
50	102	125	155	18	200	140	

- 2.2 Клапаны чугунные запорные фланцевые соответствуют классу герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015.

3 Комплект поставки

- 3.1 Клапан чугунный запорный фланцевый, паспорт – 1 экземпляр на партию товара.

4 Общие указания

- 4.1 Направления движения транспортируемой среды указано на корпусе клапана стрелкой. Перед монтажом клапана необходимо: фланцы тщательно очистить от грязи, песка и окалины. Производить контроль правильной установки прокладок, обеспечить совпадение отверстий под шпильки (болты) на фланцах клапана и трубопровода, параллельность фланцев трубопровода и компенсацию температурных напряжений. Затяжку болтов крепления производить способами, исключающими перекосы и перетяжку, по возможности исключить действие массы трубопровода на болтовые соединения.

5 Указание мер безопасности

- 5.1 Запрещается производить работы по устранению дефектов и замене сальника при наличии давления и рабочей среды в трубопроводе.
- 5.2 Подтяжка сальника может производиться без снятия давления в трубопроводе. Не допускается использование дополнительных рычагов при управлении клапаном. Техника безопасности при эксплуатации клапанов должна соблюдаться в соответствии с ГОСТ 12.2.063-81.

6 Порядок установки

- 6.1 Клапан следует устанавливать на трубопроводе в местах, доступных для осмотра и обслуживания.
- 6.3 При установке клапана на открытом воздухе необходимо обеспечить защиту его от атмосферного воздействия и механических повреждений.
- 6.4 Направление рабочей среды должно совпадать с направлением стрелки на корпусе.
- 6.5 Протекающая по проводу среда не должна содержать механических примесей, которые могут повредить уплотнительную поверхность затвора.
- 6.6 При гидравлическом испытании трубопровода на прочность, запорный механизм клапана должен быть открытым.

7 Правила транспортировки и хранения

- 7.1 Клапаны должны храниться в складских помещениях или под навесом. При длительном хранении, свыше 3-х лет консервационную смазку обновлять при необходимости. При упаковке, транспортировании и хранении затвор клапанов должен быть закрыт.

8 Гарантийные обязательства

- 8.1 Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки потребителю. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- 8.2 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
 - нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации и обслуживания изделия;
 - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
 - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
 - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
 - наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.